


Oznaczenia aparatów	IG1	LS1	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7
Oznaczenia zacisków									
Opis	Zasilanie z tablicy T1 Wyłącznik główny tablicy	Ochronnik przepięć stopień "C"	Obwód 3-faz. - p.o.w. kuchnia	Obwód 3-faz. - zmywalnia	Obwód 3-faz. - patelnia elektryczna 1	Obwód 3-faz. - patelnia elektryczna 2	Obwód 1-faz. - piekarnik nr 1	Obwód 1-faz. - piekarnik nr 2	Obwód 1-faz. - piekarnik nr 3
Moc									
Długość kabla	20m	1m	5m	10m	10m	10m	10m	10m	10m
Przekrój kabla	5x10	4x10	5x4	5x2,5	5x2,5	5x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5
Typ kabla	YDY	DY	YDY	YDY	YDY	YDY	YDY	YDY	YDY


<b>GCK Borek</b>	Nr. projektu:		C	F
	Nr. rysunku:		B	E
	Data:		A	D
<b>Tablica T3</b>			Utworzone przez:	Nr.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

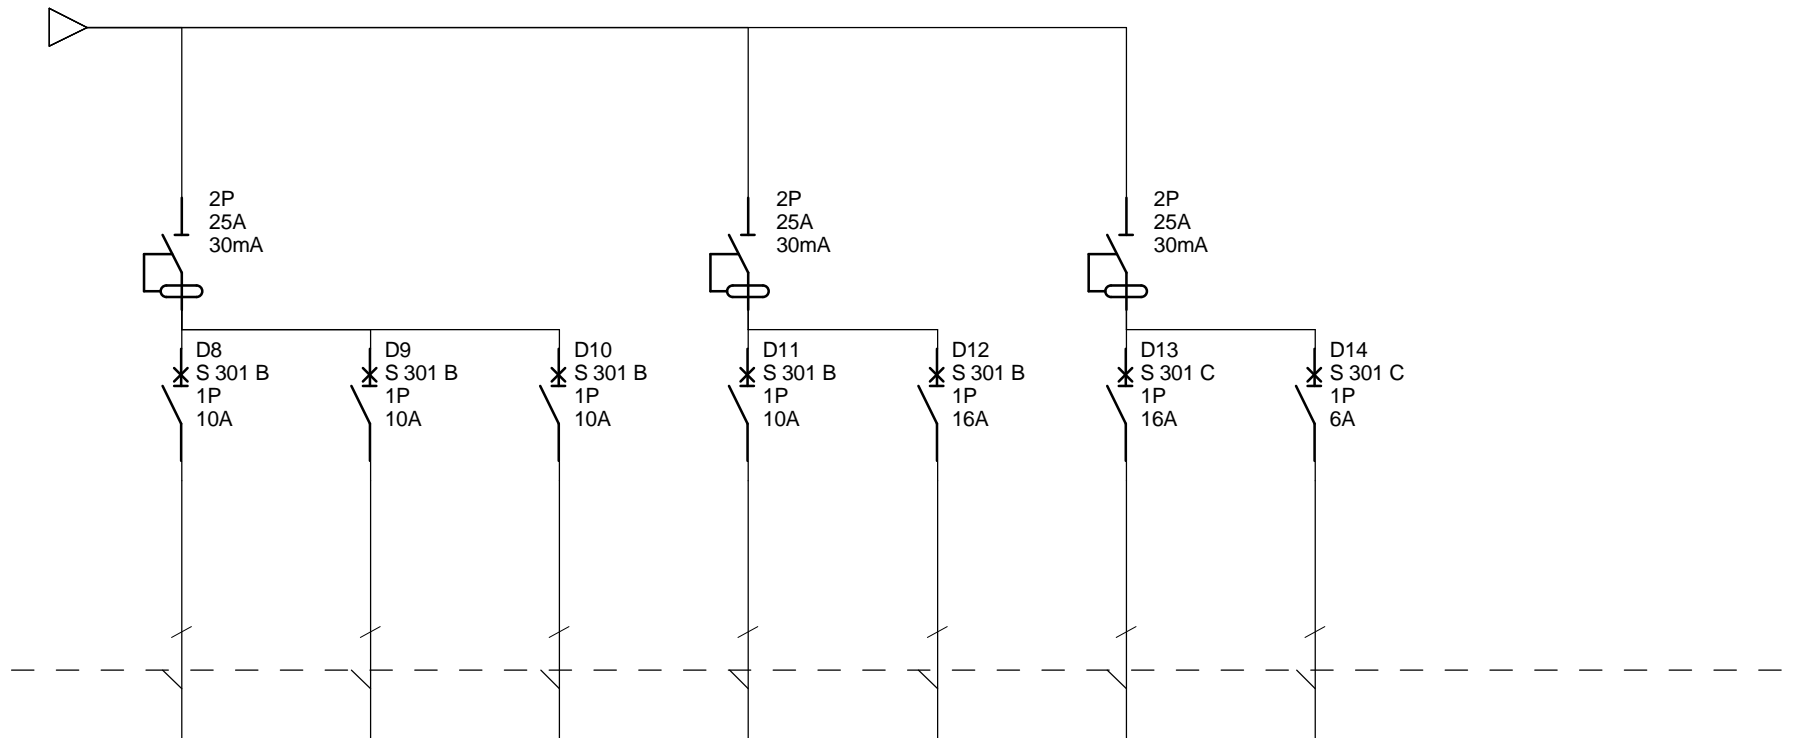

Oznaczenia aparatów	D8	D9	D10	D11	D12	D13	D14		
Oznaczenia zacisków									
Opis	Obwód 1-faz. - gniazda 1-faz. kuchnia	Obwód 1-faz. - gniazda 1-faz. korytarz	Obwód 1-faz. - gniazda 1-faz. wydawalnia	Obwód 1-faz. - gniazda 1-faz. WC, magazyn	Obwód 1-faz. - p.o.w. WC	Obwód oświetlenia - korytarz, zmywalnia, wydawalnia, kuchnia, magazyn, WC	Obwód oświetlenia - oświetlenie ewakuacyjne		
Moc									
Długość kabla	15m	25m	20m	10m	10m	30m	25m		
Przekrój kabla	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x1,5, 4x1.5	3x1,5		
Typ kabla	YDY	YDY	YDY	YDY	YDY	YDY	YDY		

<b>GCK Borek</b>	Nr. projektu:		C	F
	Nr. rysunku:		B	E
	Data:		A	D
<b>Tablica T3</b>			Utworzone przez:	Nr.

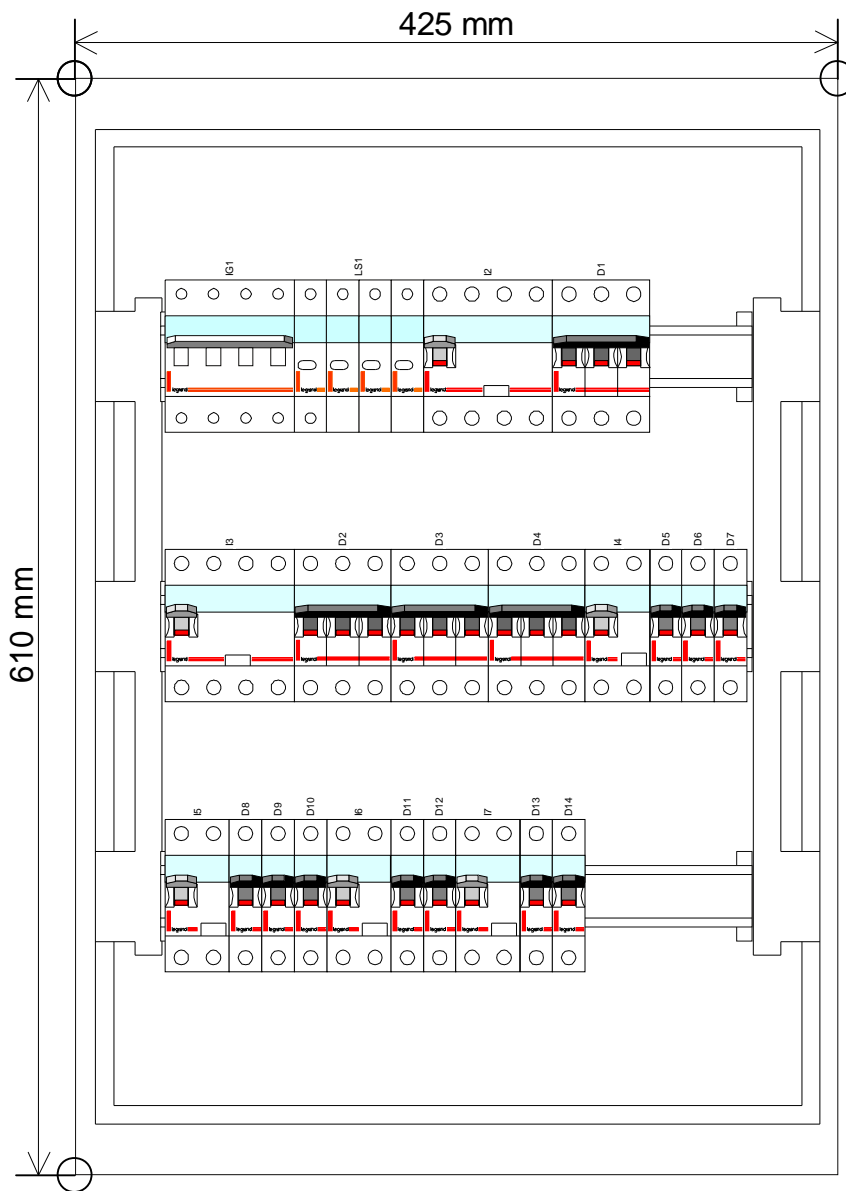

GCK Borek  
Tablica T3