

OŚGW. 7033. 9. 2023

POWIATOWA STACJA SANITARNO-
EPIDEMIOLOGICZNA, GOSTYŃ
63-800 GOSTYŃ
GOSTYŃ
ul. Przy Dworcu 4

GOSTYŃ, 2023-11-29

Urząd Miejski w Borku Wlkp.
Borek Wielkopolski
BOREK WIELKOPOLSKI
RYNEK RYNEK 1

INNE PISMO

Ocena jakości wody

Załączniki:


1. Burmistrz Borki Wlkp. - ocena jakości wody wod. publ. Zalesie październik.pdf
2. Burmistrz Borku Wlkp. - ocena jakości wody wod. publ. Jeżewo - październik.pdf
3. Burmistrz Borku Wlkp. - ocena jakości wody wod. publ. Karolew październik.pdf
4. Burmistrz Borku Wlkp. - ocena jakości wody wod. publ. Koszkowo październik.pdf
5. Burmistrz Borku Wlkp. - wod. publ. Siedmiorogów Drugi październik.pdf

p. A.5 - OŚGW 29.11.2023
Urząd Miejski Borku Wlkp. 04

Wpl. 29. 11. 2023
L.dz. 7055. 2023. P
Zal. _____ Podpis _____

Dokument nie zawiera podpisu

Podpis elektroniczny

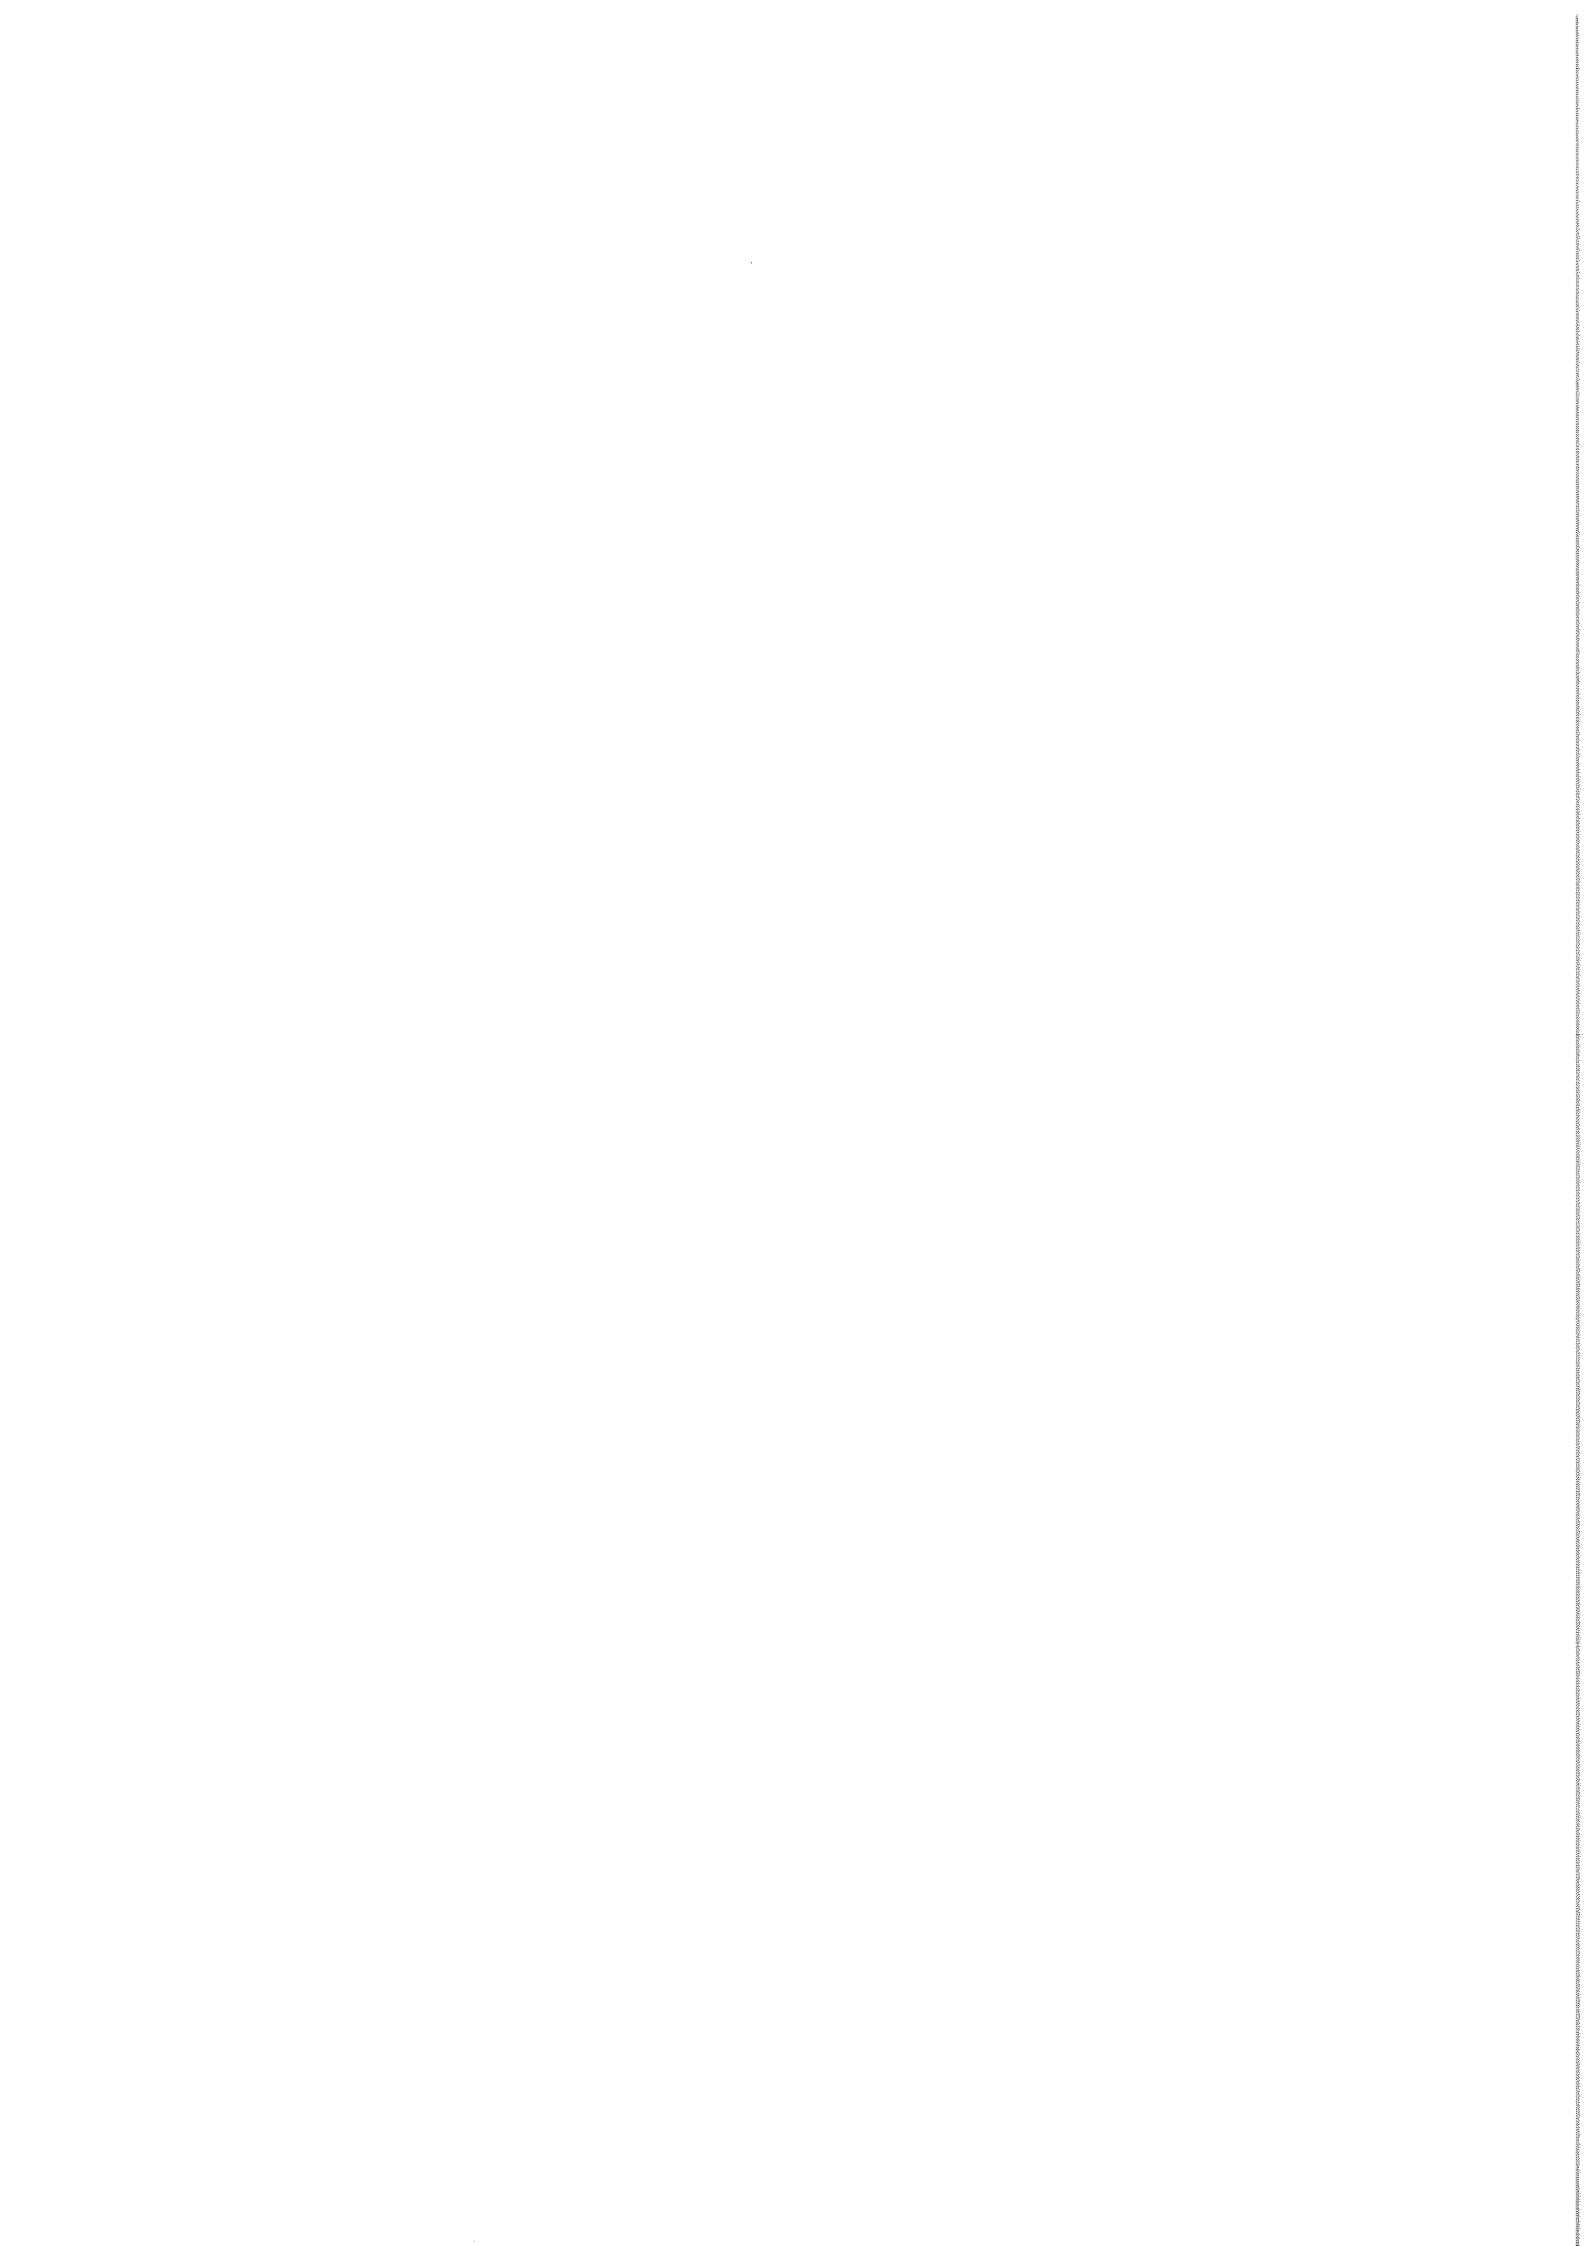



Państwowy
Powiatowy Inspektor
Sanitarny
w Gostyniu

Urząd Miejski Borek Wlkp.
Wpl. 29. 11. 2023
L.dz. 4055-2023.P
Zal. _____
Przypis _____

ON-HK.9051.2.17.2023

Gostyń, 29 listopada 2023r.

Ocena jakości wody

Na podstawie § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294), po zapoznaniu się z przekazanym przez Borecki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Karolew 8, 63-810 Borek Wlkp., Sprawozdaniem z badań:

Nr SPR/4021/2023 z dnia 31 października 2023r. wykonanym w Laboratorium Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Cielcza, ul. Gajówka 1, 63-200 Jarocin; próbki wody pobranej z wodociągu publicznego w Zalesiu, w ramach kontroli wewnętrznej Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, według ustalonego harmonogramu dnia 17 października 2023r. w punkcie: Budynek mieszkalny, Drogoszewo 9, 63-820 Piaski,

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W GOSTYNIU

**stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznego w Zalesiu, 63-810 Borek Wlkp.**

Uzasadnienie

Przeprowadzona przez Przedsiębiorstwo w ramach kontroli wewnętrznej analiza laboratoryjna ww. próbki wody wykazała, że woda z tego wodociągu spełnia wymagania stawiane wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi pod względem bakteriologicznym i fizyko - chemicznym określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294).

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Michał
Ostrowski; PIS w Gostyniu
Data: 2023.11.29 13:59:35 CET

Otrzymują:

- Prezes Zarządu
Boreckiego Zakładu
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Karolew 8, 63-810 Borek Wlkp.

2. a/a


Do wiadomości:

- Burmistrz Borku Wlkp. – za pośrednictwem ePUAP
ul. Rynek 1, 63-810 Borek Wlkp.
- Wójt Gminy Piaski – za pośrednictwem ePUAP
ul. 6-stycznia 1, 63-820 Piaski

K.Z.

PODPISEK ELEKTRONICZNY
ZWERYFIKOWANY W DNIU
29.11.2023
Wynik weryfikacji:
ważny/nieważny/brak możliwości weryfikacji

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Gostyniu
ul. Przy Dyworce 4 | 63-800 Gostyń
Sekcja Higieny Komunalnej
tel. 65 5721475 | 65 5721466 wew. 24
sekretariat.psse.gostyn@sanepid.gov.pl
hk.psse.gostyn@sanepid.gov.pl
NIP 696-14-01-192 | REGON 410390660
BDO 00520914
<http://www.gov.pl/psse-gostyn>
/3004024/SkrytkaESP

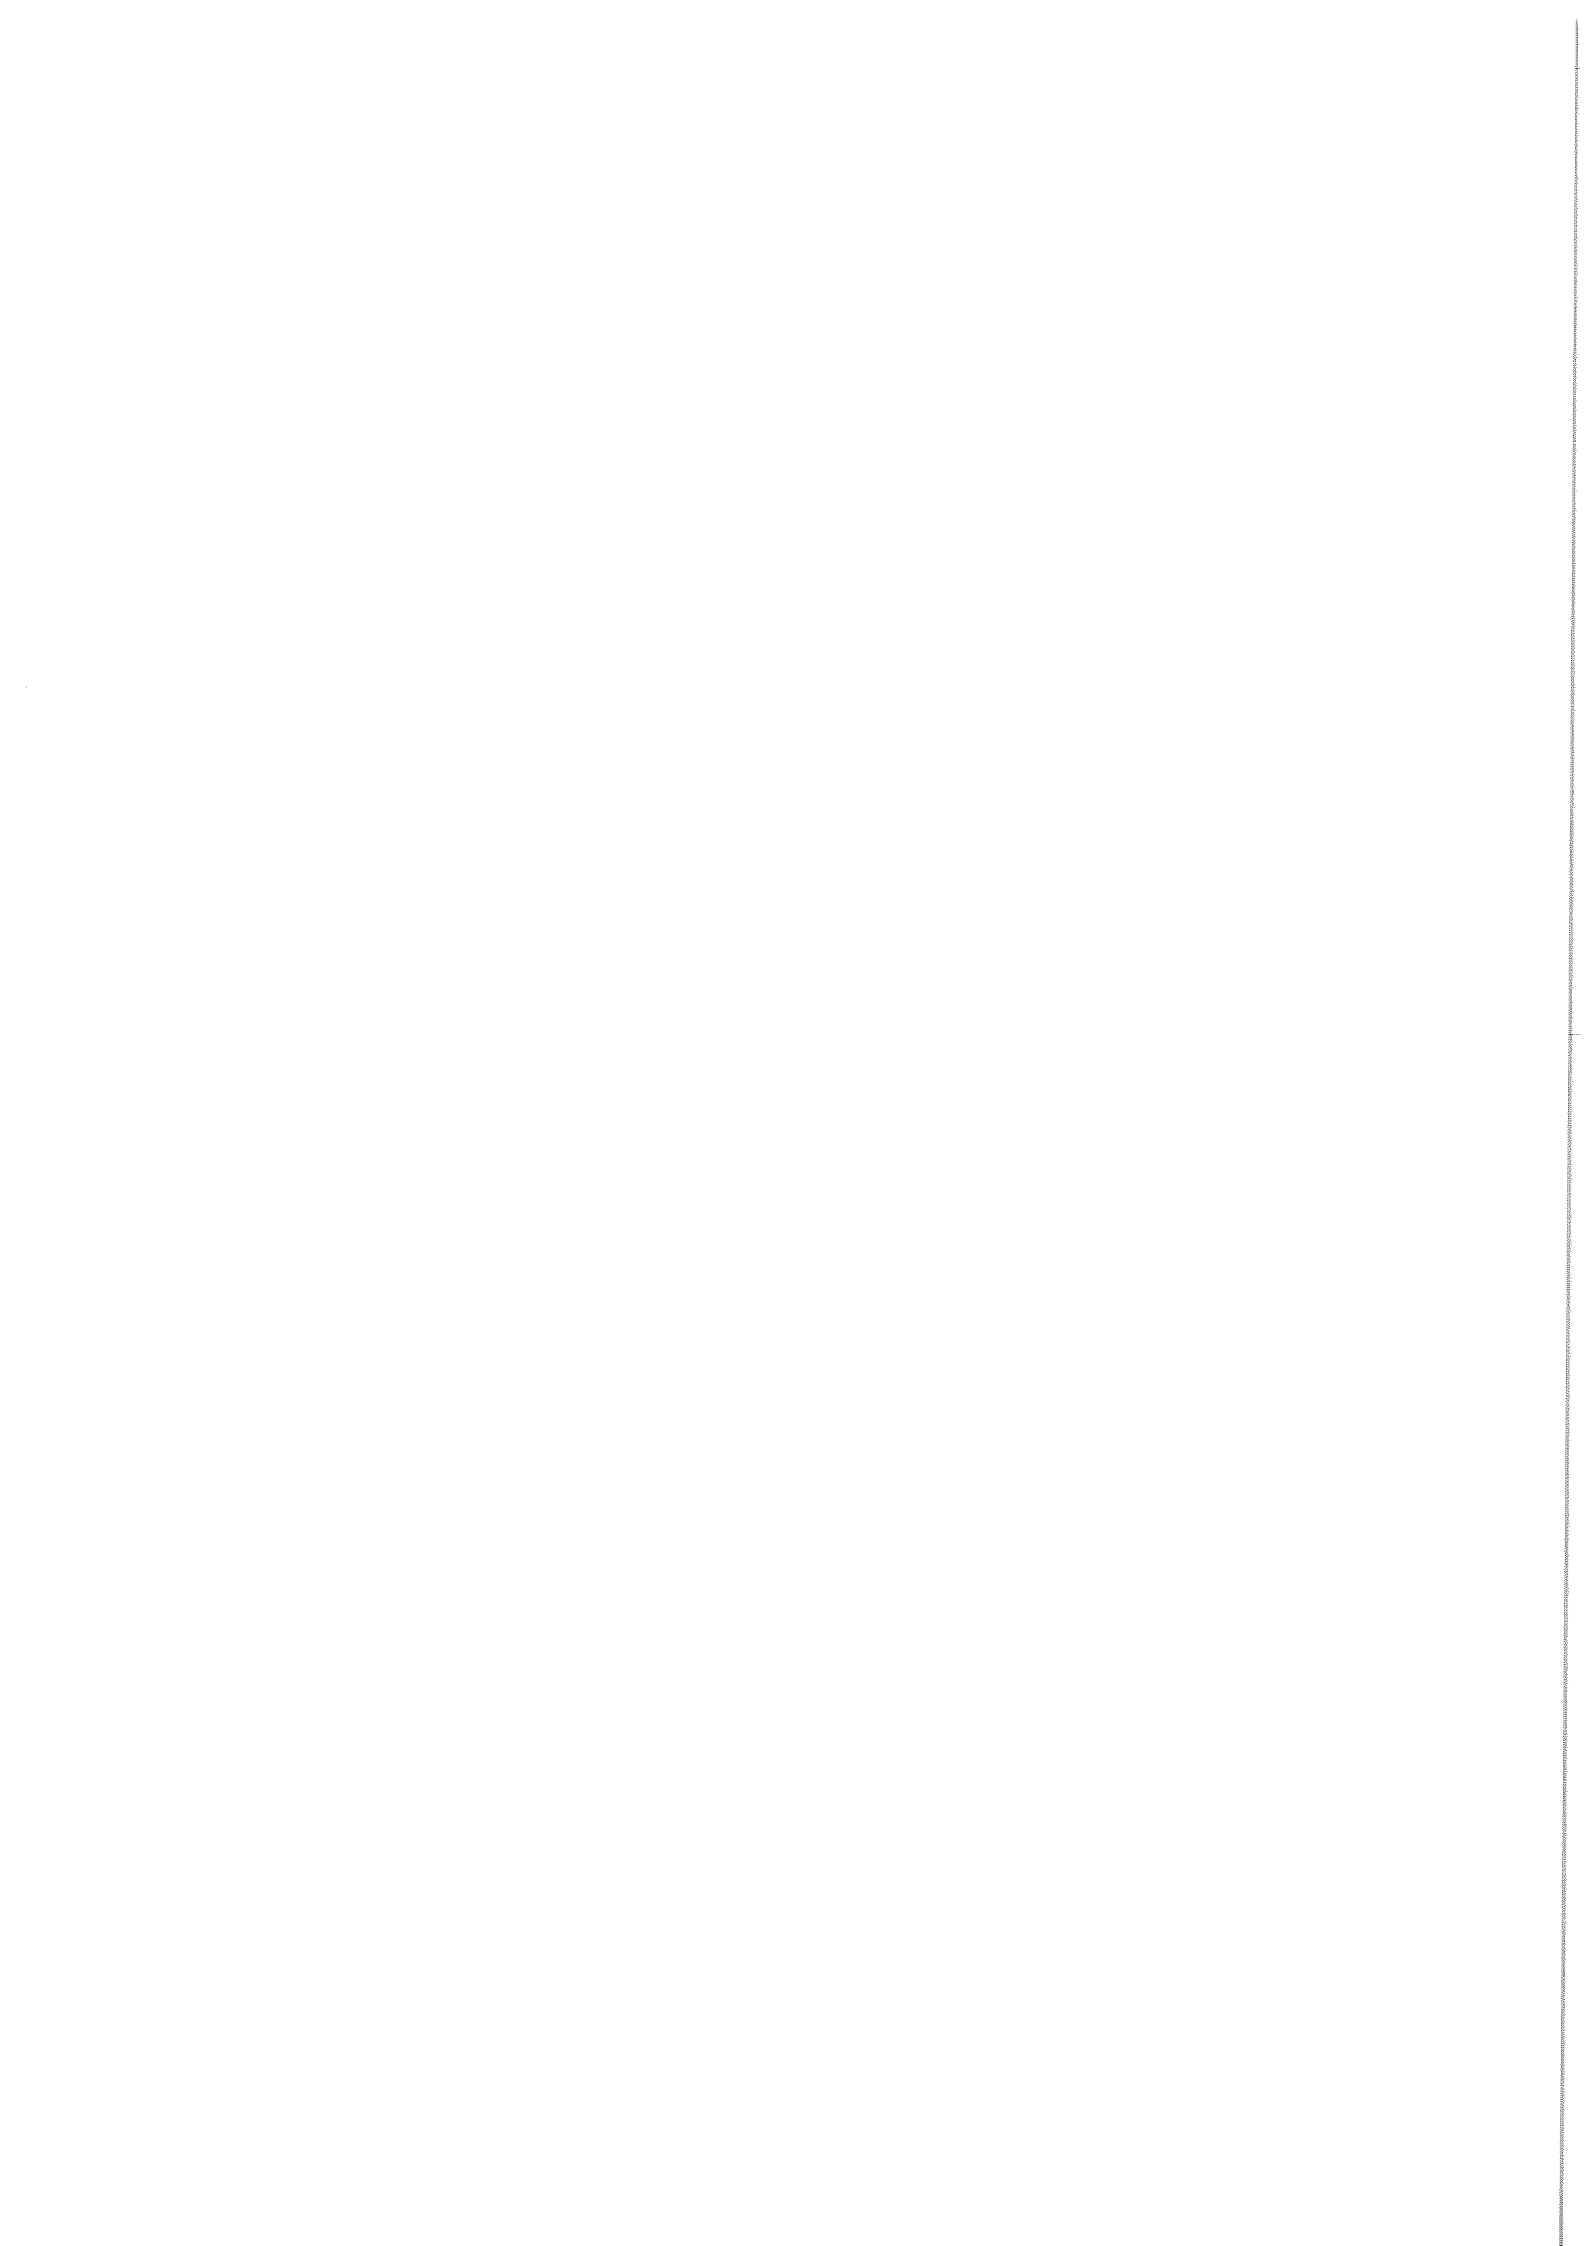



Państwowy
Powiatowy Inspektor
Sanitarny
w Gostyniu

ON-HK.9051.2.16.2023

056w 7033.9.2023

Urząd Miejski Borku Wlkp.
Wpł. 29. 11. 2023
Licz. 7055. 2023 9
Zal. _____ Podp. _____

Gostyń, 29 listopada 2023r.

Ocena jakości wody

Na podstawie § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294), po zapoznaniu się z przekazanym przez Borecki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Karolew 8, 63-810 Borek Wlkp., Sprawozdaniem z badań:

Nr SPR/4019/2023 z dnia 31 października 2023r. wykonanym w Laboratorium Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Cielcza, ul. Gajówka 1, 63-200 Jarocin,

próbki wody pobranej z wodociągu publicznego w Jeżewie, w ramach kontroli wewnętrznej Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, według ustalonego harmonogramu dnia 17 października 2023r. w punkcie: Stacja Uzdatniania Wody Jezewo, 63-800 Gostyń,

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W GOSTYNIU

stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznego w Jeżewie, 63-810 Borek Wlkp.

Uzasadnienie

Przeprowadzona przez Przedsiębiorstwo w ramach kontroli wewnętrznej analiza laboratoryjna ww. próbki wody wykazała, że woda z tego wodociągu spełnia wymagania stawiane wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi pod względem bakteriologicznym i fizyko - chemicznym określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294).

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Michał
Ostrowski; PPIS w Gostyniu
Data: 2023.11.29 13:59:50 CET

Otrzymują :

- Prezes Zarządu
Boreckiego Zakładu
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Karolew 8, 63-810 Borek Wlkp.

2. a/a


Do wiadomości:

- Burmistrz Borku Wlkp. – za pośrednictwem ePUAP
ul. Rynek 1, 63-810 Borek Wlkp.

K.Z.

PODPISEK ELEKTRONICZNY
ZWERYFIKOWANY W DNIU
Wynik weryfikacji:
ważny/nieważny/brak możliwości weryfikacji

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Gostyniu
ul. Przy Dworcu 4 | 63-800 Gostyń
Sekcja Higieny Komunalnej
tel. 65 5721475 | 65 5721466 wew. 24
sekretariat.psse.gostyn@sanepid.gov.pl
hk.psse.gostyn@sanepid.gov.pl
NIP 696-14-01-192 | REGON 410390660
BDO 00520914
<http://www.gov.pl/psse-gostyn>
/3004024/SkrytkaESP

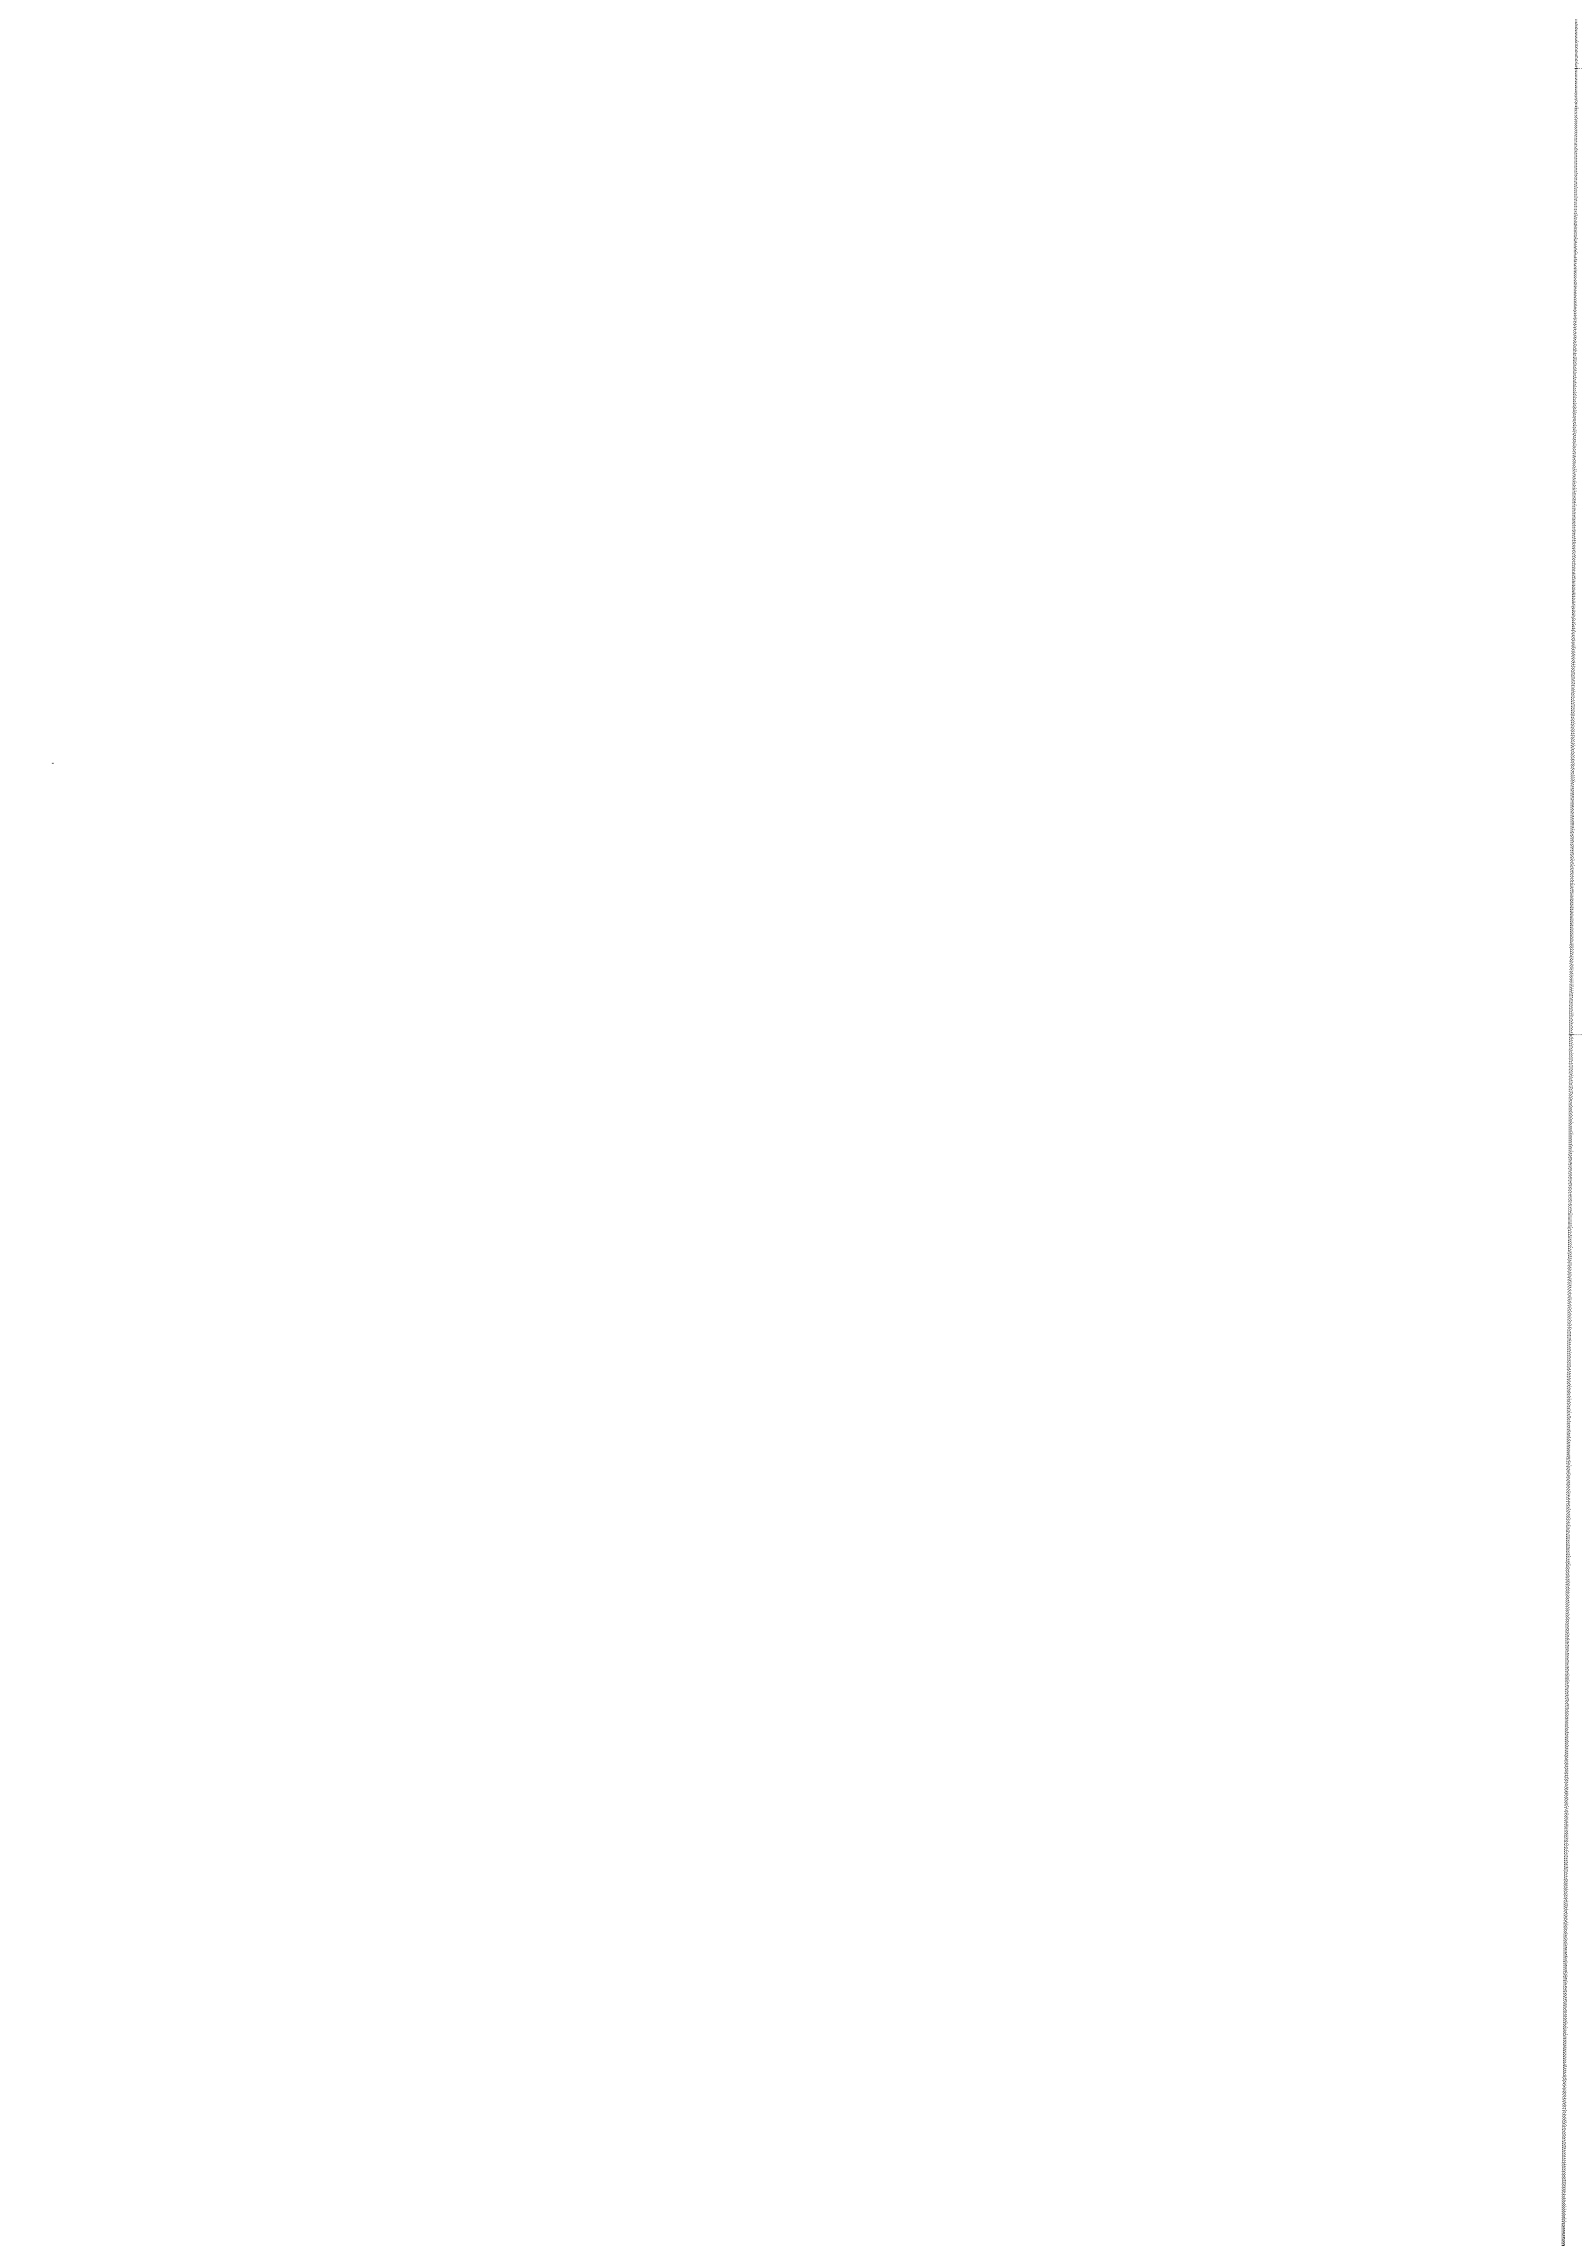



Państwowy
Powiatowy Inspektor
Sanitarny
w Gostyniu

056 N. 7033. 8. 2023

Urząd Miejski Borku Wlkp.

Wpl. 29. 11. 2023

Ldz. 7055. 2023. P

7al. _____ Podp. _____

ON-HK.9051.2.19.2023

Gostyń, 29 listopada 2023r.

Ocena jakości wody

Na podstawie § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294), po zapoznaniu się z przekazanym przez Borecki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Karolew 8, 63-810 Borek Wlkp., Sprawozdaniem z badań:

Nr: SPR/4020/2023 z dnia 31 października 2023r., wykonanym w Laboratorium Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Cielcza, ul. Gajówka 1, 63-200 Jarocin, próbki wody pobranej z wodociągu publicznego w Karolewie, w ramach kontroli wewnętrznej Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, według ustalonego harmonogramu dnia 17 października 2023r. w punkcie: Gospodarstwo Rolne "KAROLEW" Sp. z o.o. - pałac Karolew, 63-810 Borek Wlkp.

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W GOSTYNIU

**stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznego w Karolewie, 63-810 Borek Wlkp.**

Uzasadnienie

Przeprowadzona przez Przedsiębiorstwo w ramach kontroli wewnętrznej analiza laboratoryjna ww. próbki wody wykazała, że woda z tego wodociągu spełnia wymagania stawiane wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi pod względem bakteriologicznym i fizyko - chemicznym określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294).

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Michał
Ostrowski; PIS w Gostyniu
Data: 2023.11.29 13:59:59 CET

POBIŁO ZŁAKI I INNE
ZWERYFIKOWANY W DNIU

.....
Wynik weryfikacji:
ważny/nieważny/brak możliwości weryfikacji
.....

Otrzymują :

1. Prezes Zarządu
Boreckiego Zakładu
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Karolew 8, 63-810 Borek Wlkp.


2. a/a

Do wiadomości:

1. Burmistrz Borku Wlkp. – za pośrednictwem ePUAP
ul. Rynek 1, 63-810 Borek Wlkp.

K.Z.

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Gostyniu
ul. Przy Dworcu 4 | 63-800 Gostyń
Sekcja Higieny Komunalnej
tel. 65 5721475 | 65 5721466 wew. 24
sekretariat.psse.gostyn@sanepid.gov.pl
hk.psse.gostyn@sanepid.gov.pl
NIP 696-14-01-192 | REGON 410390660
BDO 00520914
<http://www.gov.pl/psse-gostyn>
/3004024/SkrytkaESP

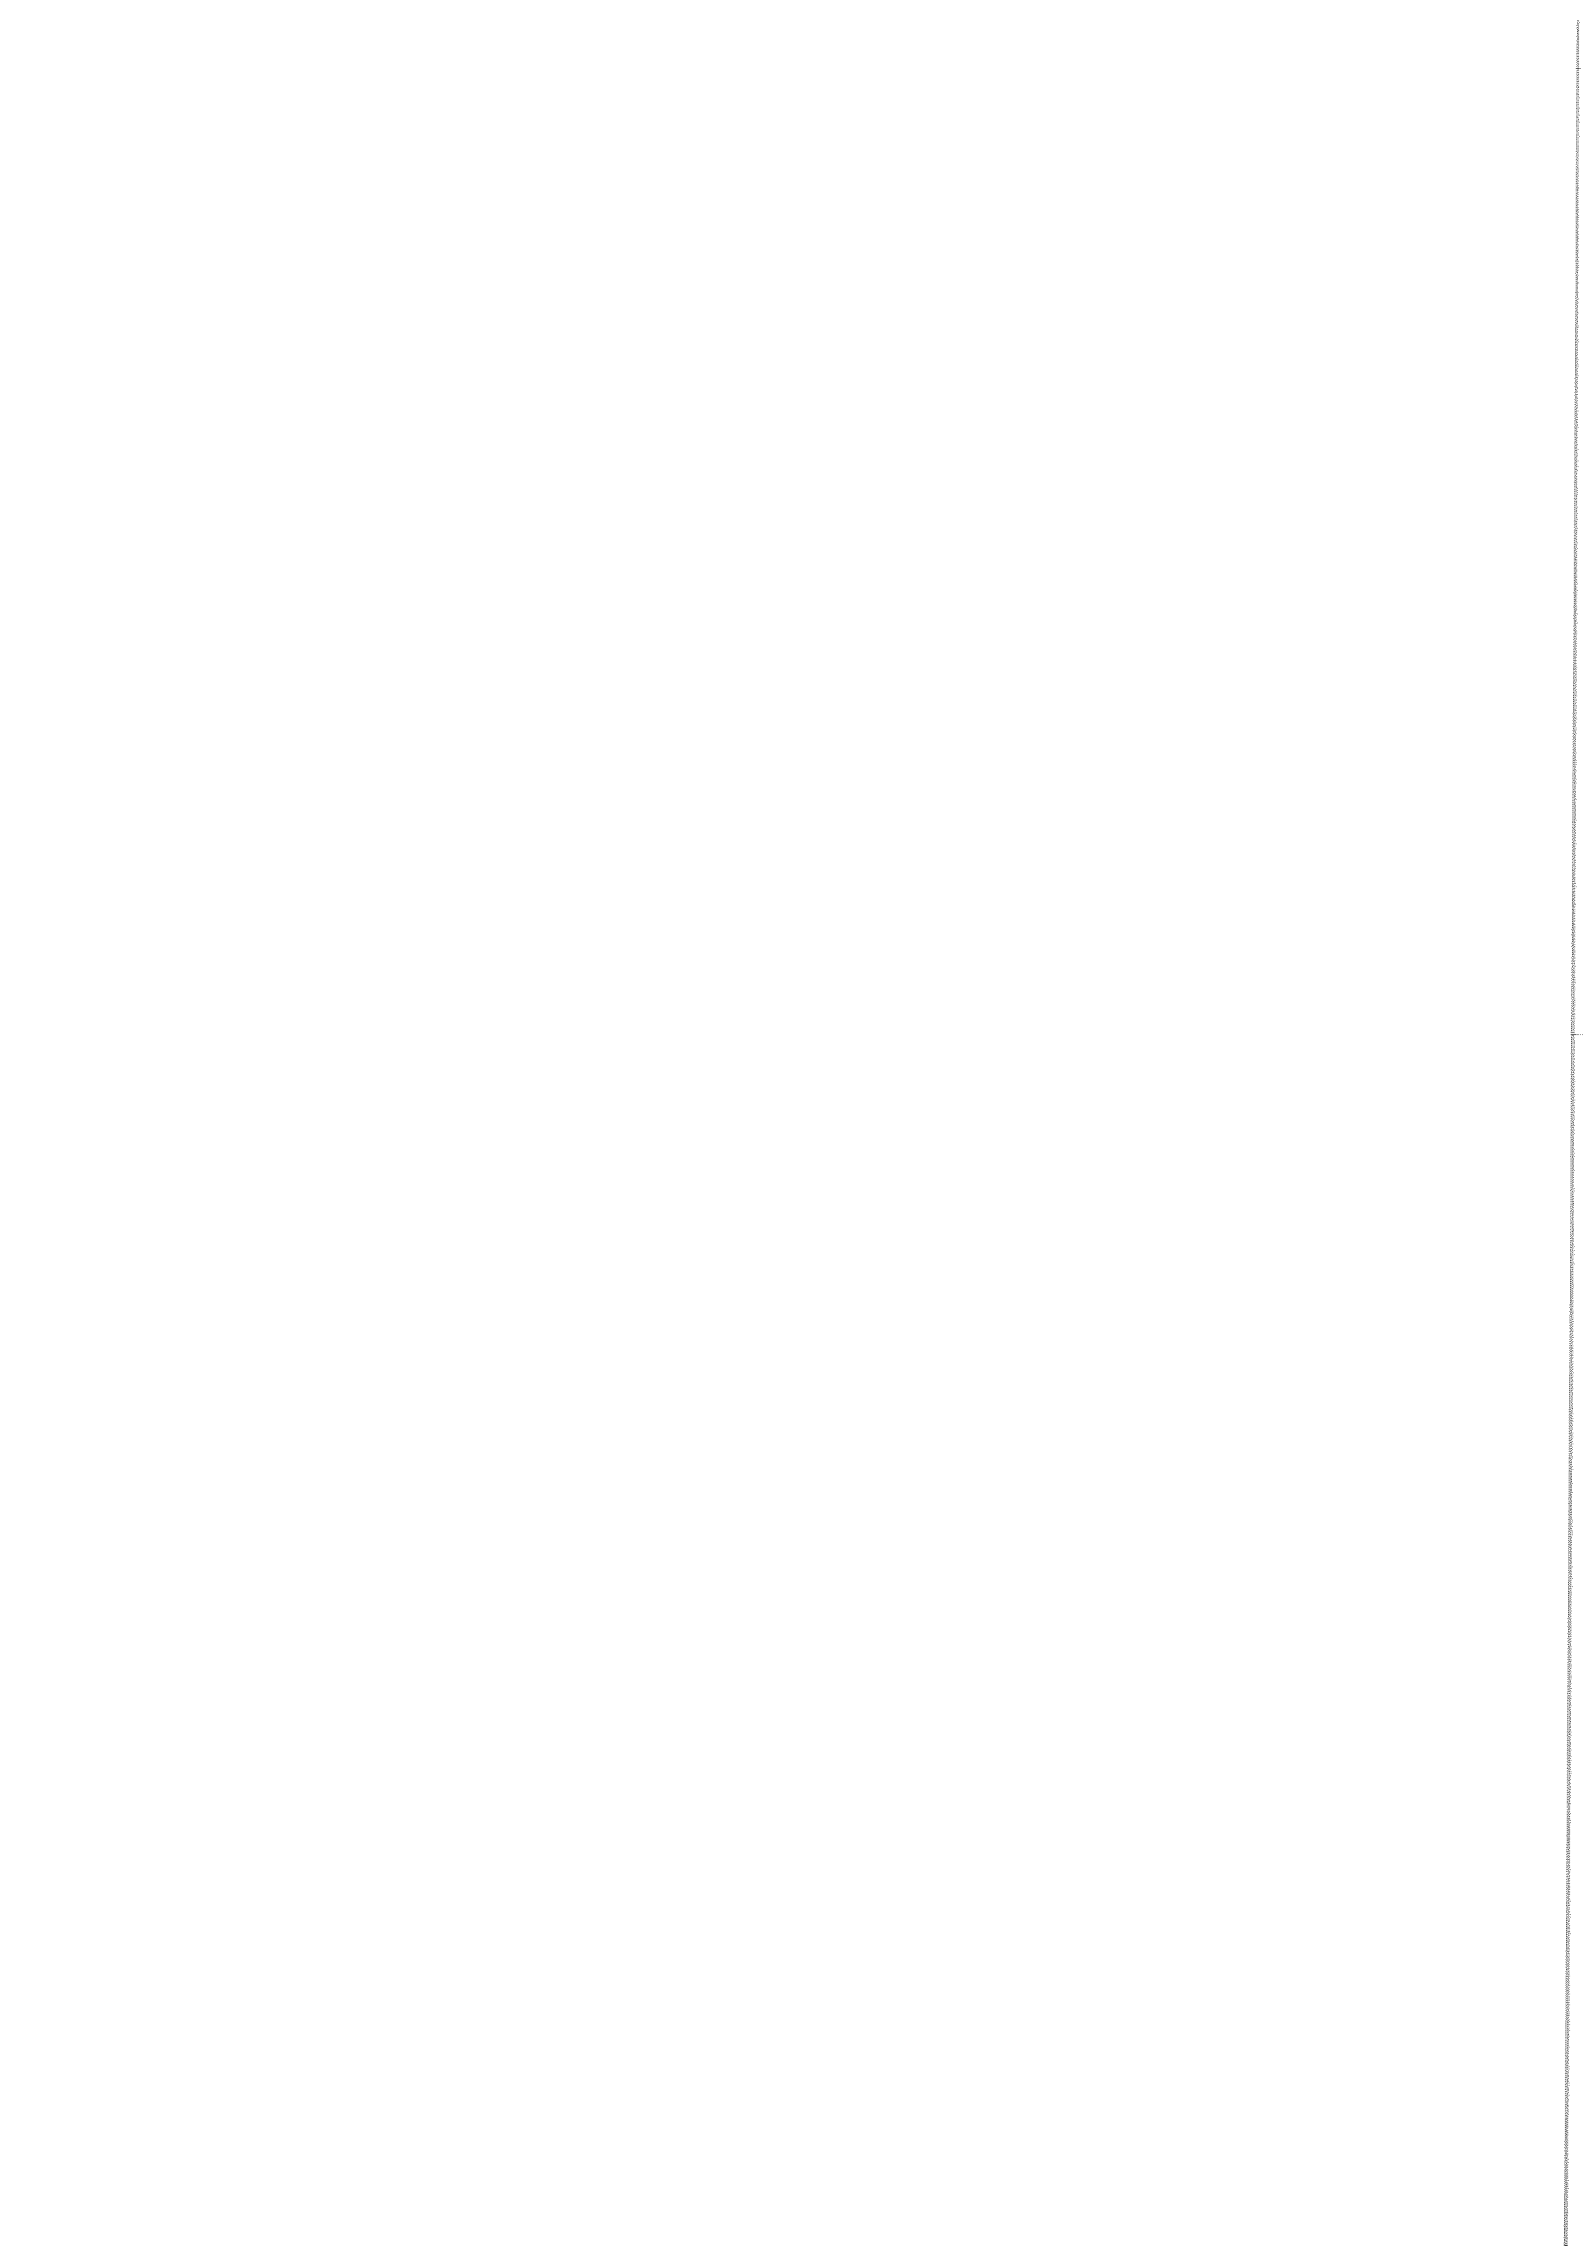



Państwowy
Powiatowy Inspektor
Sanitarny
w Gostyniu

ON-HK.9051.2.18.2023

03 Gw. 7033. 8. 2023

Urząd Miejski Borek Wlkp.
Wpi. 29. 11. 2023
Ldż. 4055. 2023. P
7al. _____ Podpis _____

Gostyń, 29 listopada 2023r.

Ocena jakości wody

Na podstawie § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294), po zapoznaniu się z przekazanymi przez Borecki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Karolew 8, 63-810 Borek Wlkp., Sprawozdaniem z badań:

Nr SPR/4022/2023 z dnia 31 października 2023r. wykonanym w Laboratorium Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Cielcza, ul. Gajówka 1, 63-200 Jarocin;

próbki wody pobranej z wodociągu publicznego w Koszkowie, w ramach kontroli wewnętrznej Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, według ustalonego harmonogramu dnia 17 października 2023r. w punkcie: TRANSPETROL-BIS Sp. z o.o., ul. Powstańców Wlkp. 26a, 63-810 Borek Wlkp.,

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W GOSTYNIU**

**stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznego w Koszkowie, 63-810 Borek Wlkp.**

Uzasadnienie

Przeprowadzona przez Przedsiębiorstwo w ramach kontroli wewnętrznej analiza laboratoryjna ww. próbki wody wykazała, że woda z tego wodociągu spełnia wymagania stawiane wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi pod względem bakteriologicznym i fizyko - chemicznym określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294).

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Michał Ostrowski, PPIS w
Gostyniu

Data: 2023.11.29 14:00:11 CET

ZWERYFIKOWANY W DNIU:

Wynik weryfikacji:
ważny/nieważny/brak możliwości weryfikacji

Otrzymują :

1. Prezes Zarządu
Boreckiego Zakładu
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Karolew 8, 63-810 Borek Wlkp.


2. a/a

Do wiadomości:

1. Burmistrz Borku Wlkp. – za pośrednictwem ePUAP
ul. Rynek 1, 63-810 Borek Wlkp.

K.Z.

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Gostyniu
ul. Przy Dworcu 4 | 63-800 Gostyń
Sekcja Higieny Komunalnej
tel. 65 5721475 | 65 5721466 wew. 24
sekretariat.psse.gostyn@sanepid.gov.pl
hk.psse.gostyn@sanepid.gov.pl
NIP 696-14-01-192 | REGON 410390660
BDO 00520914
<http://www.gov.pl/psse-gostyn>
/3004024/SkrytkaESP

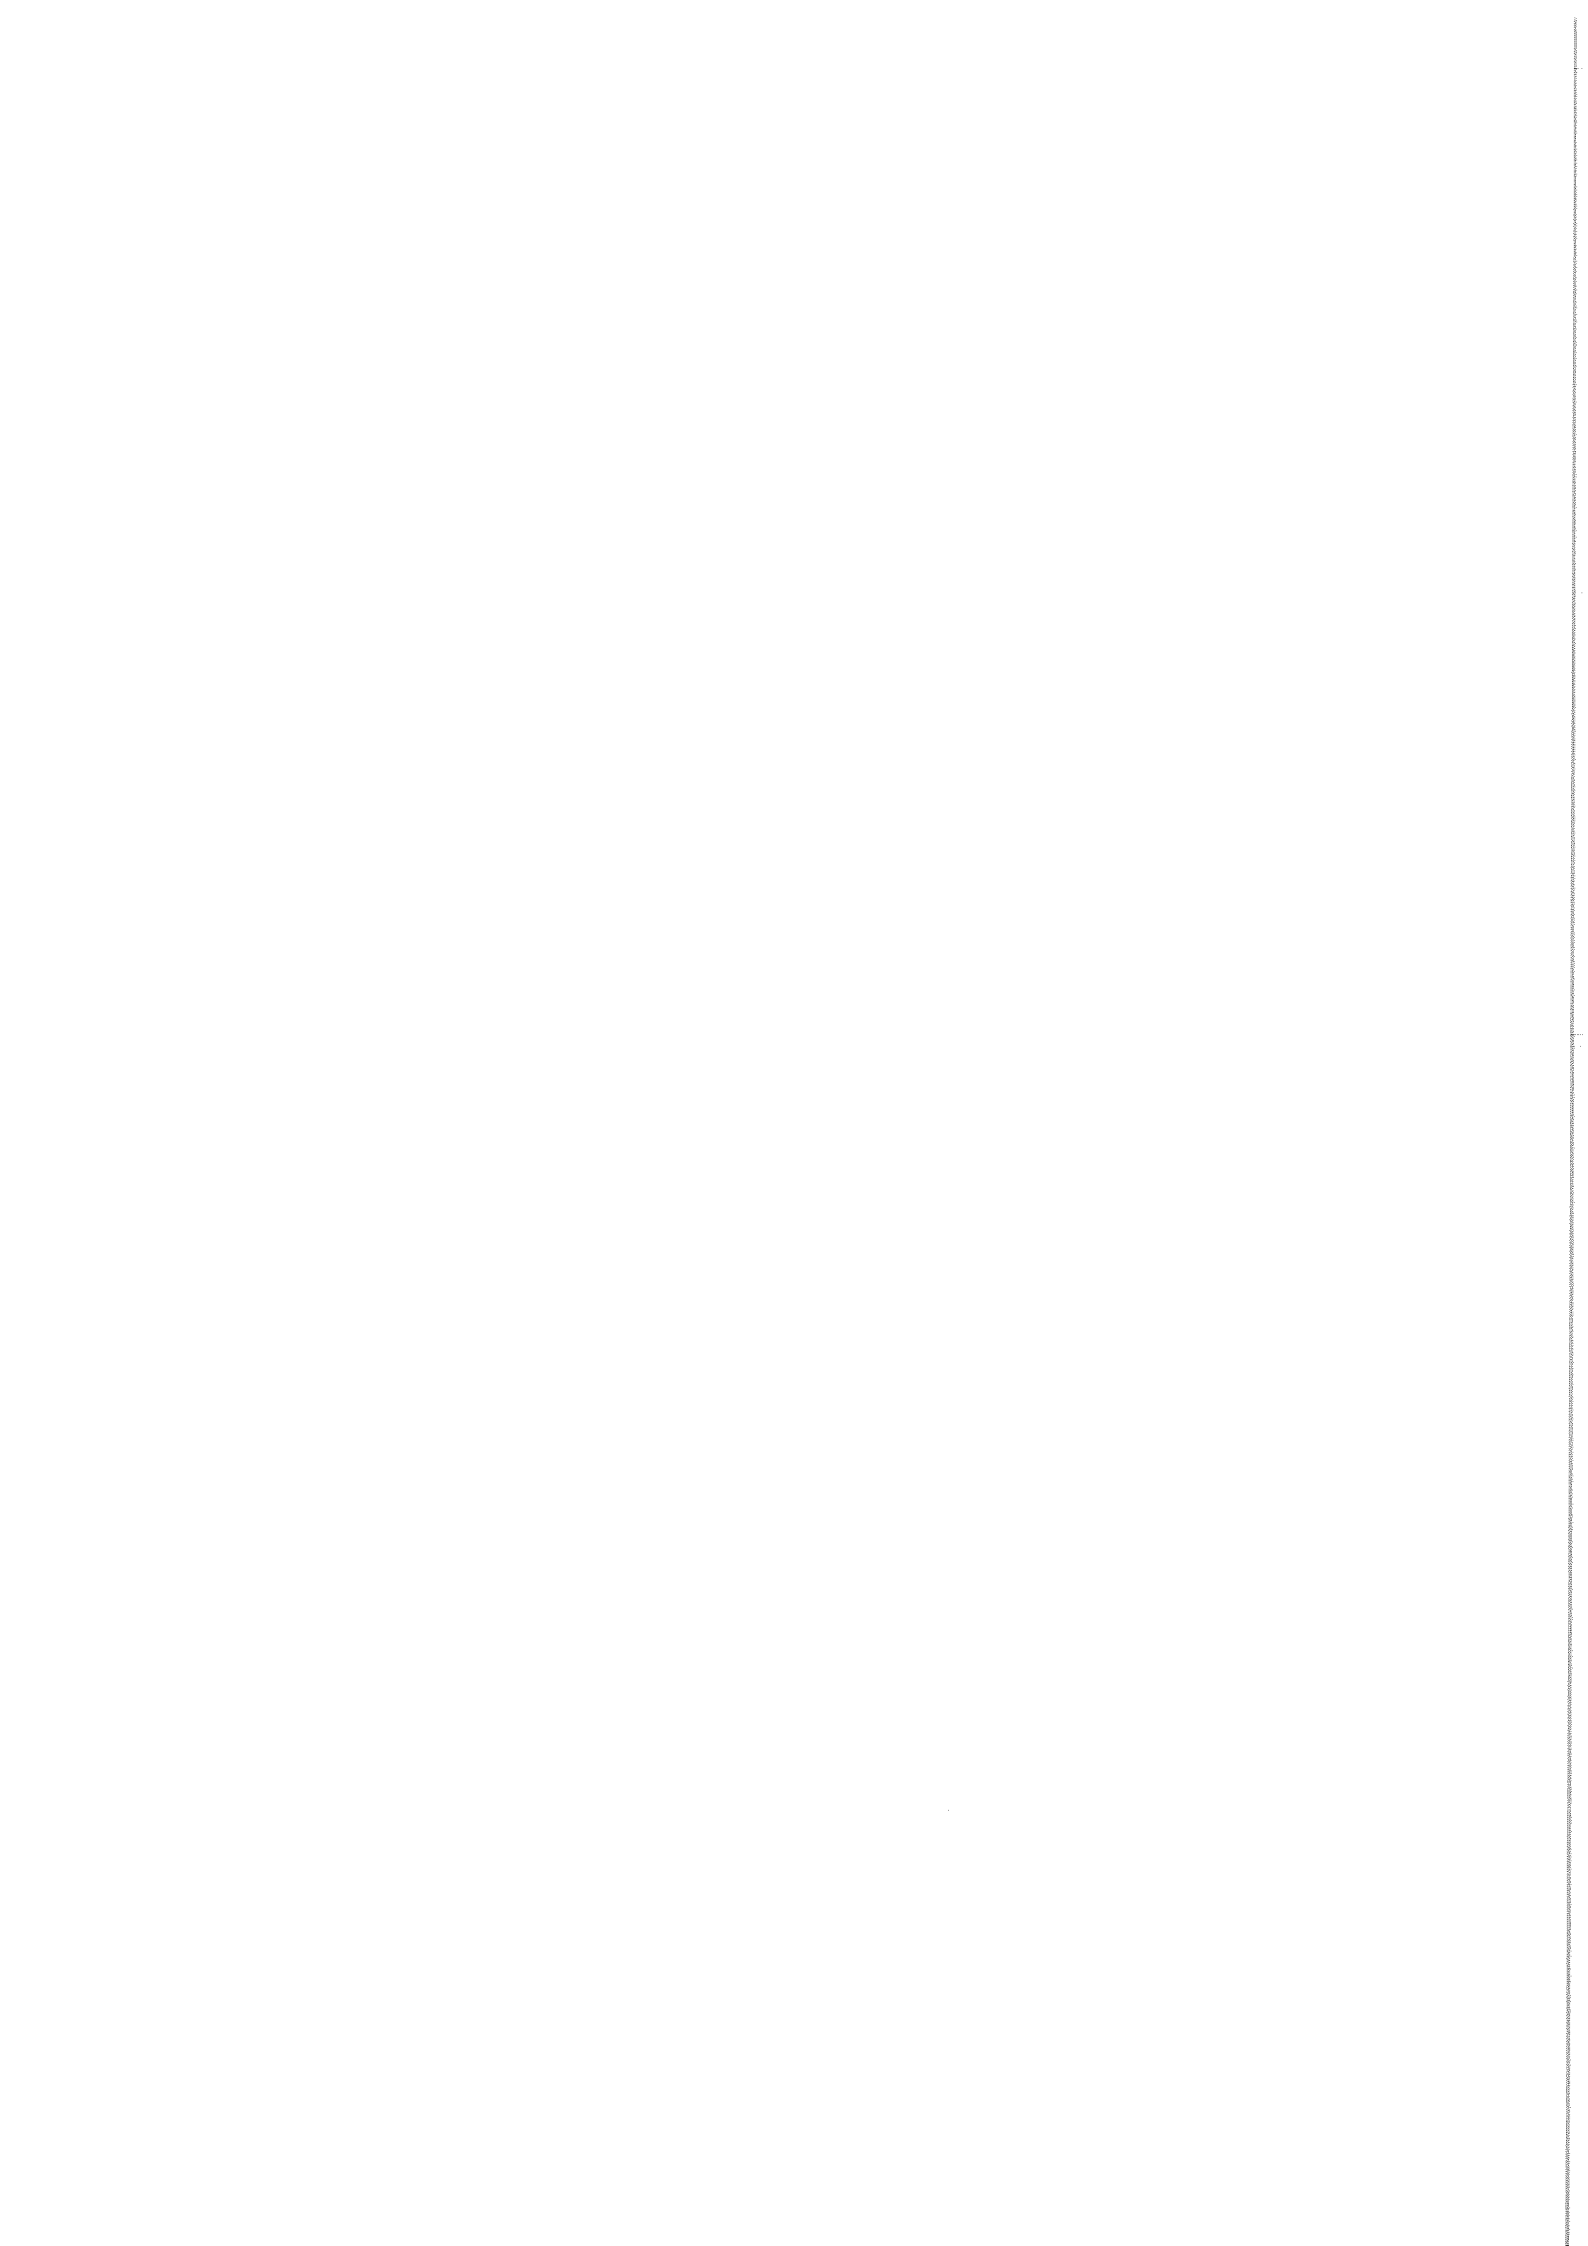



Państwowy
Powiatowy Inspektor
Sanitarny
w Gostyniu

ON-HK.9051.2.20.2023

056W 7033.3.2023

Urząd Miejski Borku Wlkp.

Wpl. 29. 11. 2023

L.dz. 7055. 2023 P

Zal. _____ Podpis _____

Gostyń, 29 listopada 2023r.

Ocena jakości wody

Na podstawie § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294), po zapoznaniu się z przekazanym przez Borecki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Karolew 8, 63-810 Borek Wlkp., Sprawozdaniem z badań:

Nr SPR/4023/2023 z dnia 31 października 2023r. wykonanym w Laboratorium Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Cielcza, ul. Gajówka 1, 63-200 Jarocin

próbki wody pobranej z wodociągu publicznego w Siedmiorogowie II, w ramach kontroli wewnętrznej Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, według ustalonego harmonogramu dnia 17 października 2023r. w punkcie: Dom Pomocy Społecznej w Zimnowodzie, Zimnowoda 17, 63-810 Borek Wlkp.

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W GOSTYNIU

**stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznego w Siedmiorogowie II, 63-810 Borek Wlkp.**

Uzasadnienie

Przeprowadzona przez Przedsiębiorstwo w ramach kontroli wewnętrznej analiza laboratoryjna ww. próbki wody wykazała, że woda z tego wodociągu spełnia wymagania stawiane wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi pod względem bakteriologicznym i fizyko - chemicznym określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294).

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Michał
Ostrowski; POIS w Gostyniu
Data: 2023.11.29 13:59:14 CET

Otrzymują :

1. Prezes Zarządu
Boreckiego Zakładu
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Karolew 8, 63-810 Borek Wlkp.

2. a/a

Do wiadomości:

1. Burmistrz Borku Wlkp. – za pośrednictwem ePUAP
ul. Rynek 1, 63-810 Borek Wlkp.

K.Z.

ZWERYFIKOWANY W DNIU

Wynik weryfikacji:
ważny/nieważny/brak możliwości weryfikacji

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Gostyniu
ul. Przy Dworcu 4 | 63-800 Gostyń
Sekcja Higieny Komunalnej
tel. 65 5721475 | 65 5721466 wew. 24
sekretariat.psse.gostyn@sanepid.gov.pl
hk.psse.gostyn@sanepid.gov.pl
NIP 696-14-01-192 | REGON 410390660
BDO 00520914
<http://www.gov.pl/psse-gostyn>
/3004024/SkrytkaESP

